


STANDARTA RASĒJUMI

(PIELIKUMS Nr.2)


Dalēja esošo siltumtrašu
rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu
izbūve, Alūksnē

TRANŠEJU GRIEZUMI


Asfalta segums

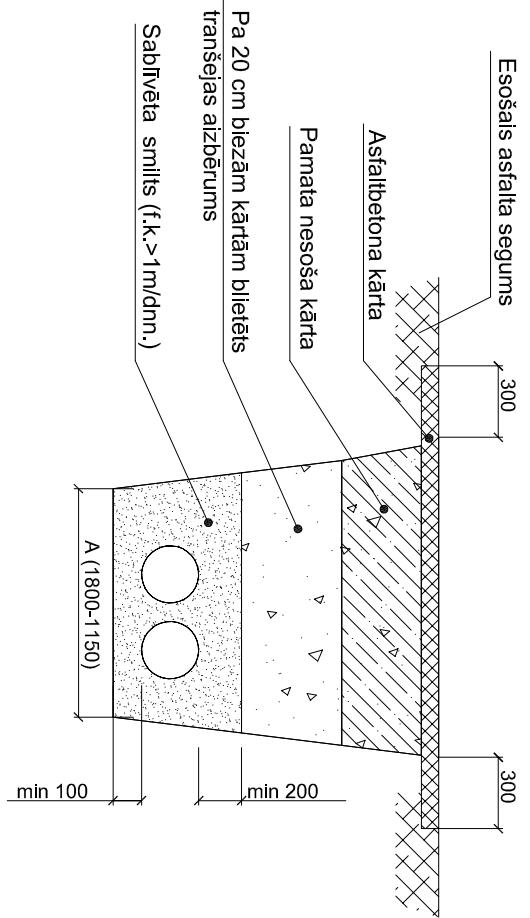


Betona bruģakmeņa segums

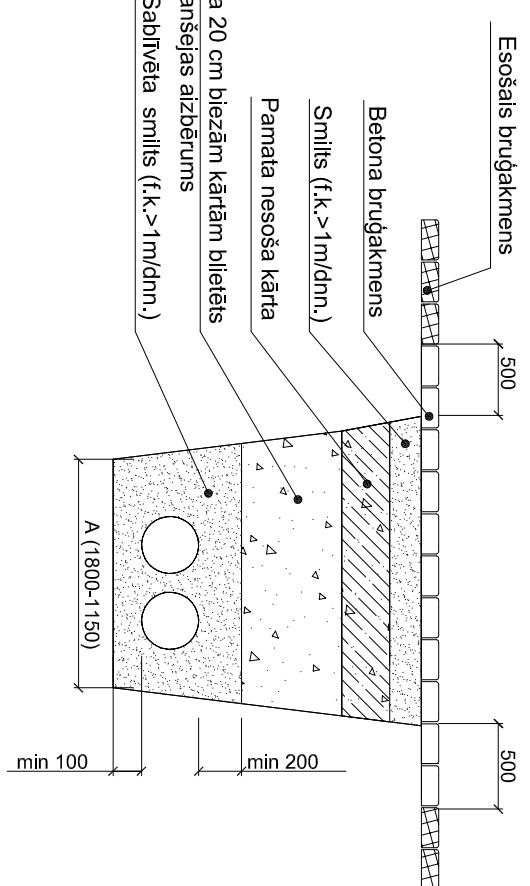

Zalā zona

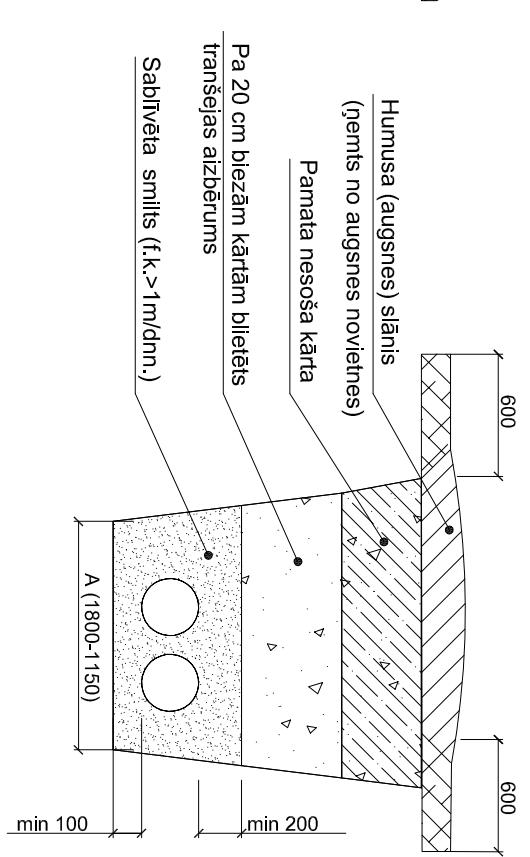

Grants segums

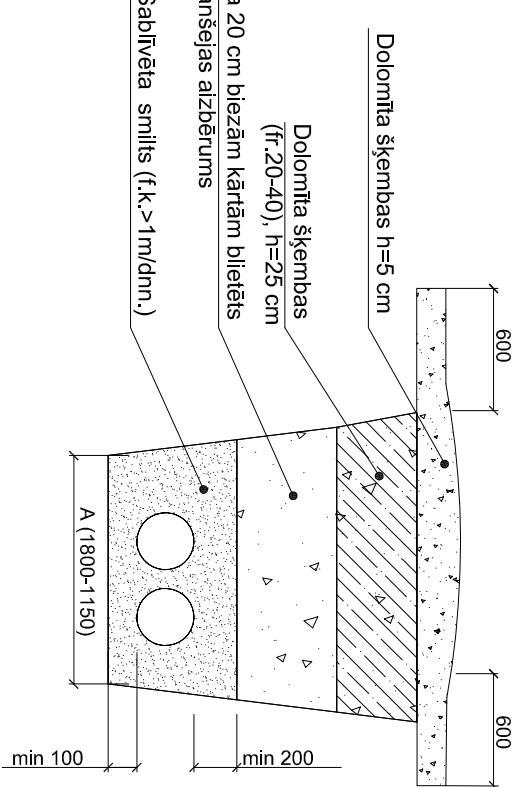

Piezīmes:

1. Viss izmēri doti milimetros.
2. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
4. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst caurulīvadu iebūves prasībām.
5. Pirms caurulīvadu ieguldīšanas grunts nobļietējama līdz dabiskam blīvumam.
6. Zalajā zonā tranšeju aizber ar 200 mm grunts rezervi.
7. Caurulīvads tranšejā jāaizber ar grunci, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļīnas, kas lielākas par 16 mm.
8. Tranšejas aizbēšanu un segumu atjaunošanu veikt atbilstoši Alūksnes domes saistīšiem noteikumiem Nr.25/2010 "Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"