


# STANDARTA RASĒJUMI (PIELIKUMS Nr.5)


Daļēja esošo siltumtrašu  
rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu  
izbūve, Alūksnē

## AIZBĪDŅA KAPES KONSTRUKCIJA


### Aizbīdņa kape asfaltbetona segumā

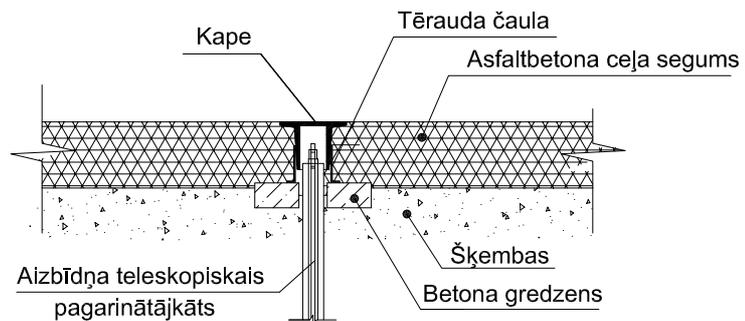

### Aizbīdņa kape grants segumā

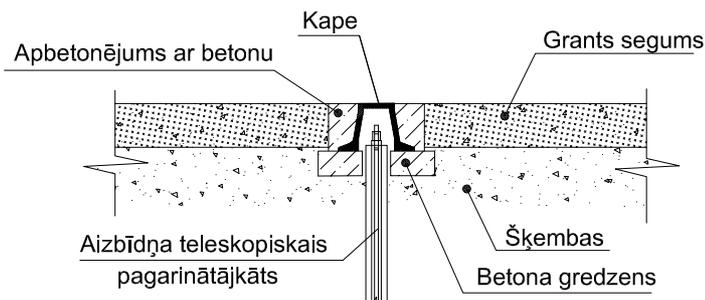

### Aizbīdņa kape zaļajā zonā

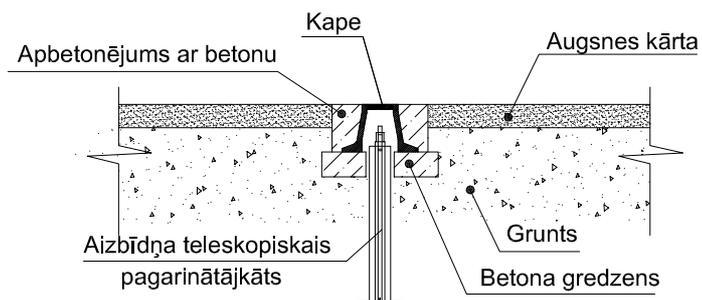

#### Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Betona gredzena apbetonējums 400 x 400 mm.
3. Asfaltbetona segumā aizbīdņa kapes tērauda čaulas augstums no betona gredzena 200 mm.

Būvprojekta SAT daļas vadītāja  
Jeļena Grohovska  
28.11.2011.